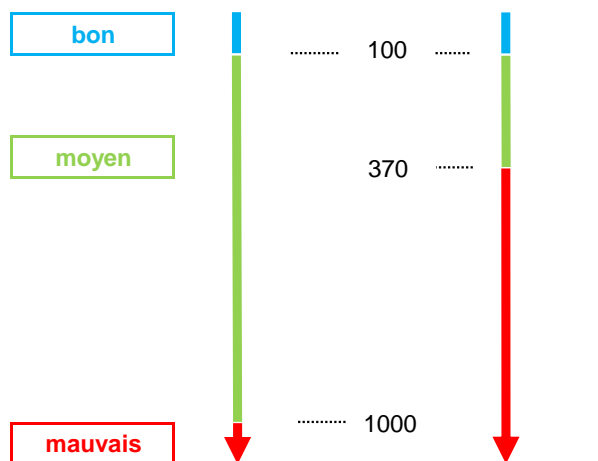


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains


devant le poste MNS

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6H50	<15	<15		bon
2	17/10/17 5H50	<15	<15		bon
3	07/11/17 6H05	<15	<15		bon
4	28/11/17 7H33	<15	<15		bon
5	04/12/17 6H48	<15	<15		bon
6	12/12/17 6H35	15	<15		bon
7	19/12/17 7H00	<15	<15		bon
8	26/12/17 8H55	<15	<15		bon
9	02/01/17 7H07	<15	15		bon
10	10/01/18 7H11	FORTE	HOULE		bon
11	16/01/18 7H45	<15	<15		bon
12	23/01/18 8H50	<15	<15		bon
13	30/01/18 7H30	<15	<15		bon
14	06/02/18 7h05	<15	<15		bon
15	13/02/18 8h30	<15	<15		bon
16	20/02/18 13h06	15	30		bon
16	27/02/18 7H40	<15	15		bon
17	13/03/18 8h45	<15	<15		bon
18	20/03/18 7h30	<15	<15		bon
19	10/04/18 7H30	30	<15		bon
20	26/04/18 12H40	<15	<15		bon
21	02/05/18 8H50	<15	<15		bon
22	15/05/18 7H25	<15	<15		bon
23	29/05/18 12h10	<15	<15		bon
24	12/06/18 7h00	15	<15		bon
25	26/06/18 10h50	<15	<15		bon
26	10/07/18 11h05	<15	15		bon
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	



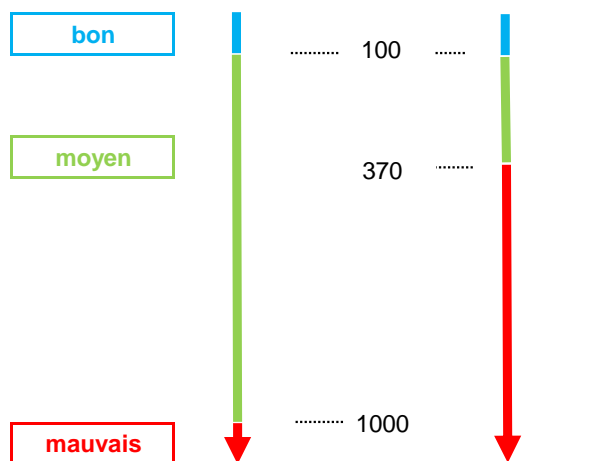
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche



rive gauche PR Somera

Résultats						
Prélèvement		Analyses bactériologiques				
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion		
1	03/10/17 6H55	<15	<15		bon	
2	17/10/17 6H20	<15	<15		bon	
3	07/11/17 6H50	30	<15		bon	
4	28/11/17 6H55	<15	<15		bon	
5	04/12/17 6H20	<15	15		bon	
6	12/12/17 5H40	15	<15		bon	
7	19/12/17 6H40	<15	<15		bon	
8	26/12/17 9H25	<15	<15		bon	
9	02/01/17 6H16	<15	<15		bon	
10	10/01/18 12H00	<15	<15		bon	
11	16/01/18 11H05					
12	23/01/18 7H40	<15	15		bon	
13	30/01/18 7H35	15	<15		bon	
14	06/02/18 8H05	15	15		bon	
15	13/02/18 7h30	<15	<15		bon	
16	20/02/18 7h30	46	15		bon	
16	27/02/18 7H55	<15	<15		bon	
17	13/03/18 7h10	15	15		bon	
18	20/03/18 7h25	<15	<15		bon	
19	10/04/18 11H05	<15	<15		bon	
20	26/04/18 10H45	46	15		bon	
21	02/05/18 7H05	<15	<15		bon	
22	15/05/18 7H30	<15	<15		bon	
23	29/05/18 10h55	46	30		bon	
24	12/06/18 11h15	<15	<15		bon	
25	26/06/18 7h35	<15	<15		bon	
26	10/07/18 10h37	<15	<15		bon	
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

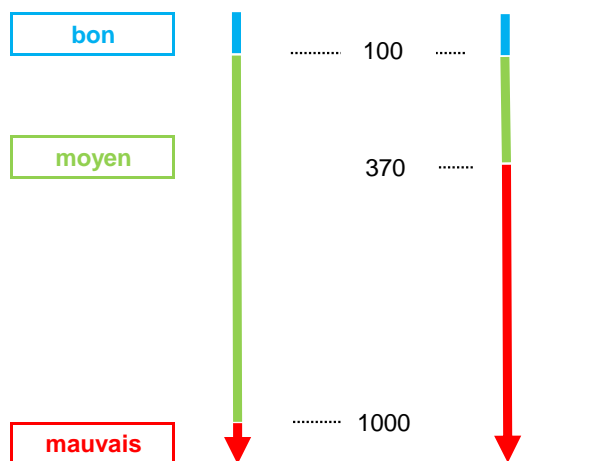
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie



devant les rondavelles

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 6H10	<15	<15		bon
2	17/10/17 6H34	<15	<15		bon
3	07/11/17 7H02	<15	<15		bon
4	28/11/17 7H05	<15	<15		bon
5	04/12/17 6H10	<15	<15		bon
6	12/12/17 5H55	<15	<15		bon
7	19/12/17 6H30	<15	15		bon
8	26/12/17 9H35	<15	<15		bon
9	02/01/17 6H27	<15	<15		bon
10	10/01/18 12H26	<15	<15		bon
11	16/01/18 11H20	1 610	234		MAUVAIS
12	23/01/18 7H50	15	30		bon
13	30/01/18 7H55	<15	<15		bon
14	06/02/18 8H21	15	30		bon
15	13/02/18 7h45	<15	<15		bon
16	20/02/18 7h40	125	15		moyen
16	27/02/18 8H12	<15	<15		BON
17	13/03/18 7h25	<15	<15		BON
18	20/03/18 7h40	30	<15		BON
19	10/04/18 11H20	<15	30		BON
20	26/04/18 14H55	<15	30		BON
21	02/05/18 7H13	30	<15		BON
22	15/05/18 7H45	<15	<15		BON
23	29/05/18 10h40	61	<15		BON
24	12/06/18 11h05	<15	<15		BON
25	26/06/18 7h50	<15	<15		BON
26	10/07/18 10h22	110	30		moyen
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	EXCELLENT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

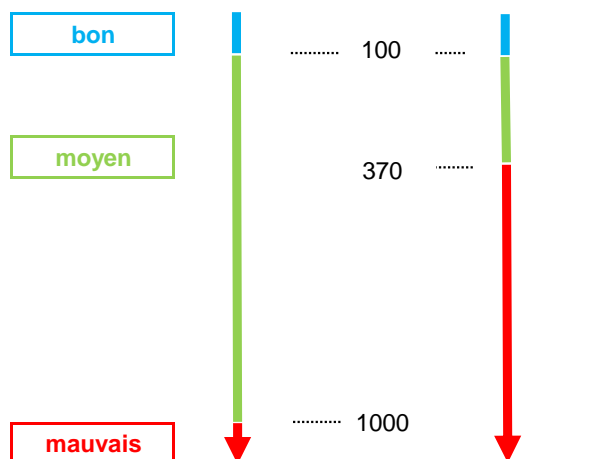
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre


face poste MNS

Résultats						
Prélèvement		Analyses bactériologiques			Conclusion	
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux			
1	03/10/17	6H30	15	<15	bon	
2	17/10/17	6H40	<15	<15	bon	
3	07/11/17	7H14	<15	15	bon	
4	28/11/17	6H35	<15	<15	bon	
5	04/12/17	6H00	<15	<15	moyen	
6	12/12/17	6H10	46	15	bon	
7	19/12/17	6H15	30	<15	bon	
8	26/12/17	9H50	<15	<15	bon	
9	02/01/17	6H40	<15	<15	bon	
10	10/01/18	11H40	<15	<15	bon	
11	16/01/18	11H31	195	371	MAUVAIS	
12	23/01/18	8H10	<15	61	bon	
13	30/01/18	8H10	<15	<15	bon	
14	06/02/18	8H43	15	<15	bon	
15	13/02/18	8h00	15	<15	bon	
16	20/02/18	7h55	15	15	bon	
16	27/02/18	8H30	<15	<15	bon	
17	13/03/18	7h40	<15	<15	bon	
18	20/03/18	7h55	46	46	bon	
19	10/04/18	10H50	<15	<15	bon	
20	26/04/18	14H25	77	77	bon	
21	02/05/18	7H23	15	30	bon	
22	15/05/18	10H30	15	<15	bon	
23	29/05/18	10h22	<15	<15	bon	
24	12/06/18	10h49	<15	<15	bon	
25	26/06/18	08h05	<15	<15	bon	
26	10/07/18	10h06	<15	<15	bon	
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	BON	
2016	NBR PLV INS	
2017	EXCELLENT	

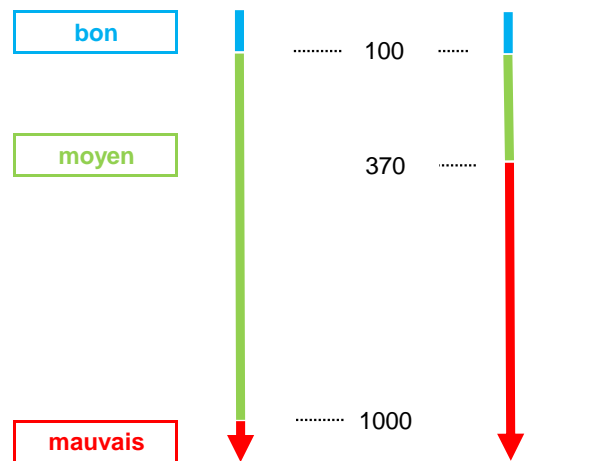
Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS



SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

Résultats						
Prélèvement		Analyses bactériologiques				
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion		
1	03/10/17 6H45	<15	15	bon		
2	17/10/17 6H50	<15	<15	bon		
3	07/11/17 7H26	15	<15	bon		
4	28/11/17 6H25	<15	<15	bon		
5	04/12/17 7H05	30	46	bon		
6	12/12/17 6H50	15	<15	bon		
7	19/12/17 6H00	15	<15	bon		
8	26/12/17 6H55	<15	<15	bon		
9	02/01/17 6H50	<15	<15	bon		
10	10/01/18 11H20	15	<15	bon		
11	16/01/18 11H55	272	15	moyen		
12	23/01/18 12H00	<15	<15	bon		
13	30/01/18 8H30	<15	15	bon		
14	06/02/18 8H55	195	<15	MAUVAIS		
15	13/02/18 7h55	<15	<15	bon		
16	20/02/18 8h10	30	30	bon		
16	27/02/18 8H47	15	<15	bon		
17	13/03/18 10h40	<15	45	bon		
18	20/03/18 8h10	15	15	bon		
19	10/04/18 10H40	<15	15	bon		
20	26/04/18 14H10	61	15	bon		
21	02/05/18 7H35	15	<15	bon		
22	15/05/18 11H45	<15	15	bon		
23	29/05/18 10h10	<15	<15	bon		
24	12/06/18 10h35	<15	<15	bon		
25	26/06/18 8h25	<15	<15	bon		
26	10/07/18 9h50	438	160	moyen		
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	SUFFISANT	
2016	SUFFISANT	
2017	SUFFISANT	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

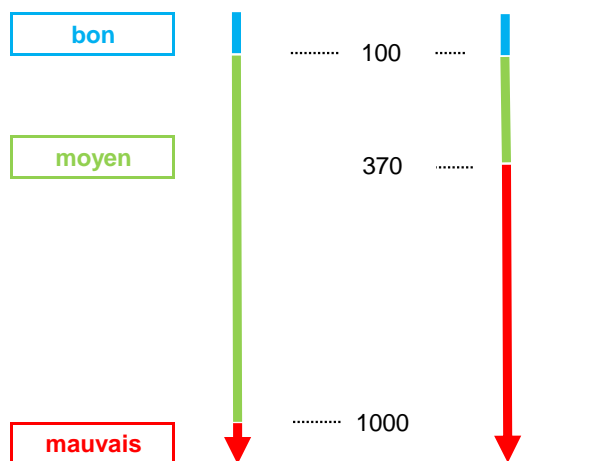
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

PETITE-ILE : Plage de Grande Anse



bassin de Grande Anse

Résultats					
Prélèvement		Analyses bactériologiques			
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	03/10/17 7H15	<15	<15	bon	
2	17/10/17 7H30	46	<15	bon	
3	07/11/17 9H30	<15	<15	bon	
4	28/11/17 6H00	<15	<15	bon	
5	04/12/17 8H08	<15	<15	bon	
6	12/12/17 7H20	<15	<15	bon	
7	19/12/17 5H55	<15	<15	bon	
8	26/12/17 7H55	<15	<15	bon	
9	02/01/17 8H12	<15	<15	bon	
10	10/01/18 7H05	<15	<15	bon	
11	16/01/18 6H55	<15	<15	bon	
12	23/01/18 11H30	15	<15	bon	
13	30/01/18 9H05	15	<15	bon	
14	06/02/18 9H05	15	<15	bon	
15	13/02/18 8h15	<15	<15	bon	
16	20/02/18 8h30	<15	<15	bon	
16	27/02/18 9H35	<15	<15	bon	
17	13/03/18 11h05	<15	<15	bon	
18	20/03/18 10h43	<15	30	bon	
19	10/04/18 10H15	15	<15	bon	
20	26/04/18 13H25	<15	<15	bon	
21	02/05/18 8H00	46	161	MOYEN	
22	15/05/18 10H50	<15	<15	BON	
23	29/05/18 09h42	<15	<15	BON	
24	12/06/18 7h40	<15	<15	BON	
25	26/06/18 9h00	<15	<15	BON	
26	10/07/18 9h07	<15	<15	BON	
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	Escherichia coli ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	NON RECENSÉ	
2016	NON RECENSÉ	
2017	NON RECENSÉ	

Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

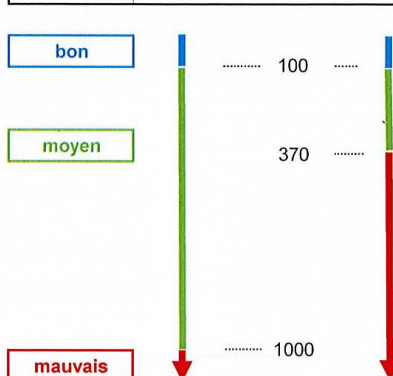
Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de Grand Bois


bassin de Grand Bois

Résultats					
Prélèvement			Analyses bactériologiques		
Date	Heure	Escherichia coli	Entérocoques intestinaux	Conclusion	
1	17/10/17	7H12	46	<15	bon
2	07/11/17	7H46	<15	15	bon
3	28/11/17	6H05	<15	<15	bon
4	04/12/17	7H25	15	<15	bon
5	12/12/17	7H00	<15	<15	bon
6	19/12/17	5H45	<15	10 697	MAUVAIS
7	26/12/17	7H35	46	<15	bon
8	02/01/18	7H42	15	<15	bon
9	10/01/18	10H50	30	<15	bon
10	06/02/18	9H15	15	<15	bon
11	27/02/18	9H15	<15	<15	bon
12	20/03/18	8h25	15	<15	bon
13	26/04/18	13H45	109	126	MOYEN
14	15/05/18	11H15	<15	15	BON
15	112/06/18	7h30	<15	<15	BON
16	10/07/18	9h25	943	591	MAUVAIS
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	Escherichia coli	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux



Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2014	EXCELLENT	
2015	EXCELLENT	
2016	EXCELLENT	
2017	NBR PLV INS	




Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS