


ETANG-SALE : Plage d'Etang-Salé les bains

devant le poste MNS /PSV 763

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	06/10/20	11H20	<15	<15	BON
2	20/10/20	10H16	<15	<15	BON
3	03/11/20	7H30	<15	<15	BON
4	17/11/20	13H00	<15	<15	BON
5	01/12/20	7H30	<15	<15	BON
6	15/12/20	6H45	<15	<15	BON
7	22/12/20	6H50	<15	<15	BON
8	29/12/20	7H15	<15	<15	BON
9	05/01/21	7H30	15	<15	BON
10	12/01/21	7h30	30	30	BON
11	19/01/21	7h30	<15	<15	BON
12	26/01/21	7h30	<15	<15	BON
13	02/02/21	7H15	<15	<15	BON
14	09/02/21	6h30	<15	<15	BON
15	16/02/20	7h50	30	<15	BON
16	23/02/21	7H30	<15	<15	BON
17	02/03/21	7h35	<15	<15	BON
18	09/03/21	6H45	30	<15	BON
19	16/03/21	7H30	<15	<15	BON
20	23/03/21	7H25	<15	<15	BON
21	06/04/21	7H30	15	<15	BON
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
36					

Interprétation		
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés	
	<i>Escherichia coli</i> ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

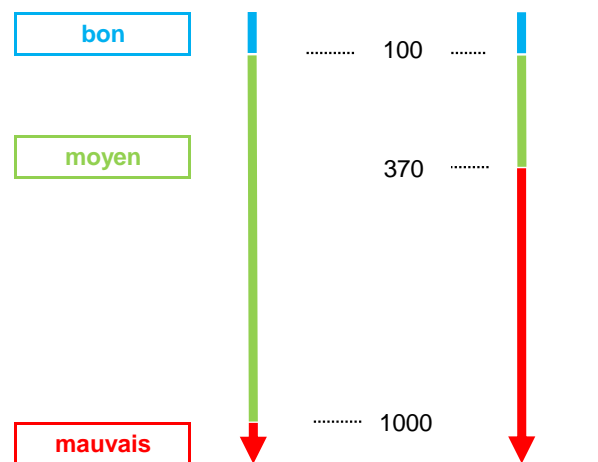

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2017	EXCELLENT	
2018	EXCELLENT	
2019	EXCELLENT	
2020	EXCELLENT	




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Ravine Blanche

rive gauche PR Somera /PSV 755

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	06/10/20	7H30	<15	<15	BON
2	20/10/20	7H30	<15	<15	BON
3	03/11/20	7H30	<15	<15	BON
4	17/11/20	6H36	<15	<15	BON
5	01/12/20	06H40	<15	<15	BON
6	15/12/20	6H30	<15	<15	BON
7	22/12/20	7H40	<15	<15	BON
8	29/12/20	8H10	<15	<15	BON
9	05/01/21	7H00	<15	<15	BON
10	12/01/21	7h30	<15	15	BON
11	19/01/21	8h10	<15	<15	BON
12	26/01/21	7h00	<15	<15	BON
13	02/02/21	7H30	<15	<15	BON
14	09/02/21	7h18	<15	<15	BON
15	16/02/20	6h50	292	<15	MOYEN
16	23/02/21	7H30	<15	<15	BON
17	02/03/21	7h00	<15	<15	BON
18	09/03/21	7H30	77	61	BON
19	16/03/21	6H35	<15	<15	BON
20	23/03/21	7H30	15	<15	BON
21	06/04/21	7H00	<15	<15	BON
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

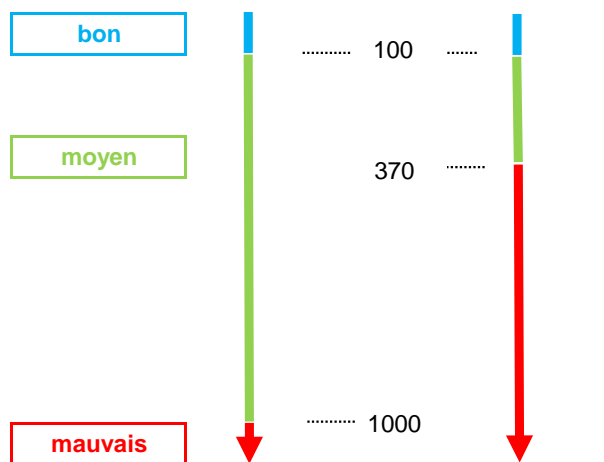

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2017	EXCELLENT	
2018	EXCELLENT	
2019	EXCELLENT	
2021	EXCELLENT	




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de la Gendarmerie

devant les rondavelles /PSV 756

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	06/10/20	7H40	61	110	MOYEN
2	20/10/20	7H50	<15	<15	BON
3	03/11/20	7H40	<15	<15	BON
4	17/11/20	6H50	<15	<15	BON
5	01/12/20	6H55	<15	<15	BON
6	15/12/20	6H40	<15	30	BON
7	22/12/20	7H55	<15	<15	BON
8	29/12/20	8H25	<15	<15	BON
9	05/01/21	7H05	<15	15	BON
10	12/01/21	7h38	15	<15	BON
11	19/01/21	8h15	<15	<15	BON
12	26/01/21	7h10	15	<15	BON
13	02/02/21	7H55	<15	<15	BON
14	09/02/21	7h30	<15	<15	BON
15	16/02/20	7h00	45	<15	BON
16	23/02/21	7H45	<15	<15	BON
17	02/03/21	7h12	<15	<15	BON
18	09/03/21	7H45	<15	<15	BON
19	16/03/21	6H50	<15	<15	BON
20	23/03/21	7H45	<15	<15	BON
21	06/04/21	7H15	<15	<15	BON
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

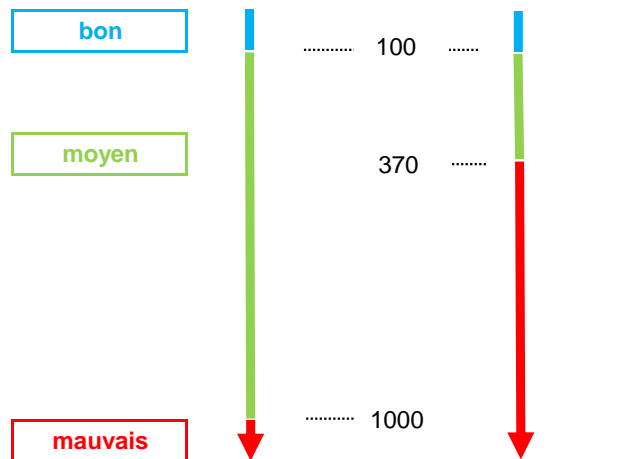

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2017	EXCELLENT	
2018	EXCELLENT	
2019	EXCELLENT	
2020	EXCELLENT	



Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS


Bulletin à afficher sur le lieu de baignade et en mairie (code de la santé publique, art. D.1332-32)

SAINT-PIERRE : Plage du centre-ville de Saint-Pierre

face poste MNS /PSV 757

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	06/10/20	7H55	<15	30	BON
2	20/10/20	8H10	<15	<15	BON
3	03/11/20	7H50	46	<15	BON
4	17/11/20	7H00	<15	<15	BON
5	01/12/20	7H05	30	<16	BON
6	15/12/20	6H50	<15	<15	BON
7	22/12/20	8H10	<15	<15	BON
8	29/12/20	8H45	15	<15	BON
9	05/01/21	7H20	<15	15	BON
10	12/01/21	7h46	15	<15	BON
11	19/01/21	8h30	15	<15	BON
12	26/01/21	7h30	15	<15	BON
13	02/02/21	8H10	15	15	BON
14	09/02/21	7h43	126	15	MOYEN
15	16/02/20	7H15	332	15	MOYEN
16	23/02/21	8H00	94	<15	BON
17	02/03/21	7h20	46	<15	BON
18	09/03/21	8H00	45	15	BON
19	16/03/21	7H00	30	<15	BON
20	23/03/21	7H55	<15	<15	BON
21	06/04/21	7H25	15	<15	BON
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

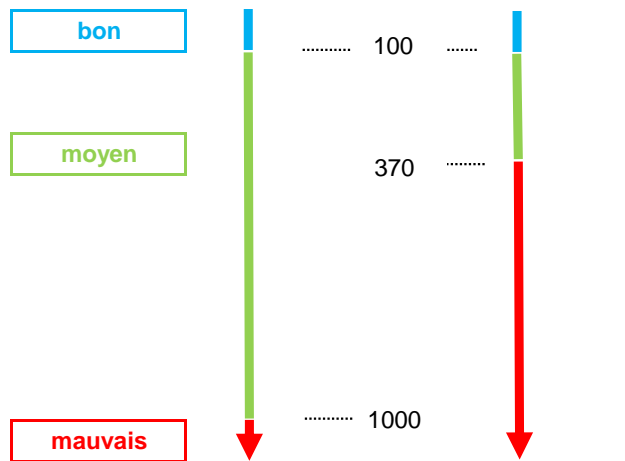

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2017	EXCELLENT	
2018	EXCELLENT	
2019	EXCELLENT	
2020	EXCELLENT	




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de Terre Sainte

PSV 758

	Résultats				
	Prélèvement		Analyses bactériologiques		
	Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion
1	06/10/20	8H10	<15	<15	BON
2	20/10/20	8H25	705	<15	MOYEN
3	03/11/20	8H00	<15	<15	BON
4	17/11/20	7H10	15	46	BON
5	01/12/20	7H16	30	<15	BON
6	15/12/20	7H00	<15	<15	BON
7	22/12/20	8H25	<15	<15	BON
8	29/12/20	9H00	30	30	BON
9	05/01/21	7H30	<15	<15	BON
10	12/01/21	7h54	15	<15	BON
11	19/01/21	8h45	46	<15	BON
12	26/01/21	7h35	<15	<15	BON
13	02/02/21	8H25	<15	15	BON
14	09/02/21	7H52	<15	<15	BON
15	16/02/20	7H25	30	15	BON
16	23/02/21	8H30	<15	<15	BON
17	02/03/21	10h50	<15	<15	BON
18	09/03/21	8H10	77	61	BON
19	16/03/21	7H15	<15	<15	BON
20	23/03/21	8H10	<15	<15	BON
21	06/04/21	7H40	<15	<15	BON
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

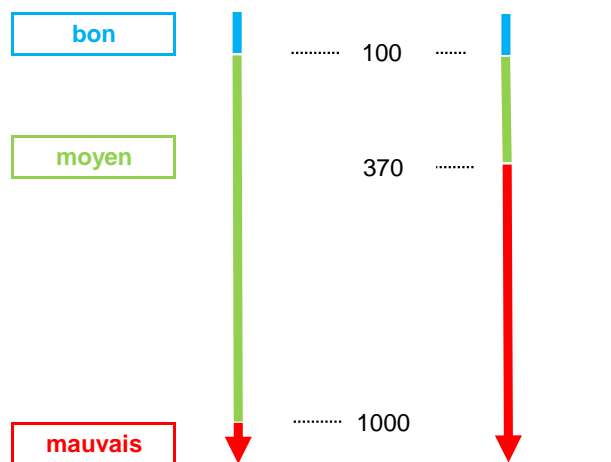

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2017	SUFFISANT	
2018	SUFFISANT	
2019	EXCELLENT	
2020	EXCELLENT	




Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS

SAINT-PIERRE : Plage de Grand Bois

bassin de Grand Bois /PSV 759

Résultats						
Prélèvement		Analyses bactériologiques				
Date	Heure	<i>Escherichia coli</i>	Entérocoques intestinaux	Conclusion		
1	06/10/20		PAS	DE	PRELV/T	
2	20/10/20 8H37	<15	<15		BON	
3	03/11/20		PAS	DE	PRELV/T	
4	17/11/20 7H30	15	15		BON	
5	01/12/20 7H30	15	<15		BON	
6	12/01/21 8h06	<15	15		BON	
7	26/01/21 7h50	15	<15		BON	
8	09/02/21 8H15	46	30		BON	
9	16/02/20	PAS	DE	RELV/T		
10	02/03/21	PAS	DE	RELV/T		
11	09/03/21 8H35	61	127		MOYEN	
12	23/03/21 8H30	<15	<15		BON	
13	06/04/21 7H55	15	46		BON	
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						

Interprétation			
Qualification d'un prélèvement	Paramètres mesurés		
	<i>Escherichia coli</i>	ds 100 ml	Entérocoques intestinaux

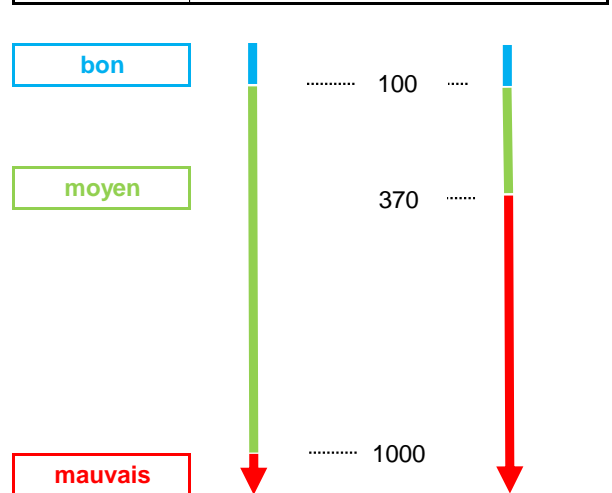

Classement de qualité		
Année	Classement	Non-conformités
2017	NBR PLV INS	
2018	non recensé	
2019	non recensé	
2020	non recensé	

Prélèvements et analyses réalisés par : MICROLAB
11 rue de l'Eglise - 97432 LA RAVINE DES CABRIS